


質 疑 応 答 書

案件名称：非常用発電機更新修繕


No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	発電機の結線図・平面図・断面図をください。		別添資料をご確認ください。	7,E-10
2	分電盤結線図・キュービクルの単線結線図をください。		別添資料をご確認ください。	E-6
3	受変電設備・幹線動力設備の系統図・平面図をください。		別添資料をご確認ください。	E-12,E-14
4	発電機切替時に仮設工事が必要か教えてください。		発電機工事期間中の非常用仮設電源は戸田消防署・戸田市福祉事業団と協議を行い、必要な場合は仮設工事を実施してください。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。

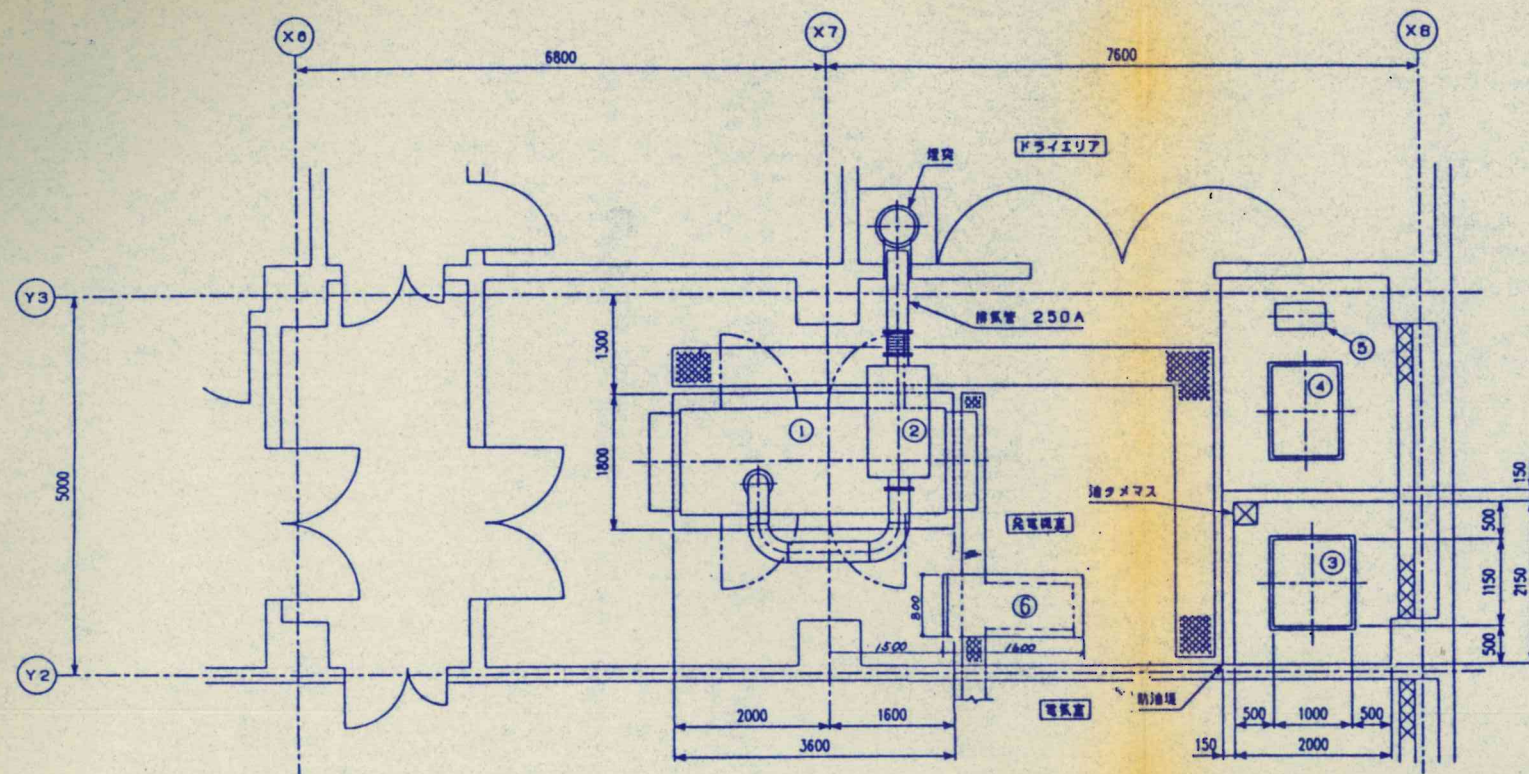


配置平面図 S=1/50

番号	名称	仕様
1	No. 1ディーゼル発電機	350kVA
2	排気消音器	B54B(A)
3	燃料小出槽	950ℓ
4	冷却水槽	1000ℓ
5	冷却水ポンプ	0.75kW
6	自動給油発電機	

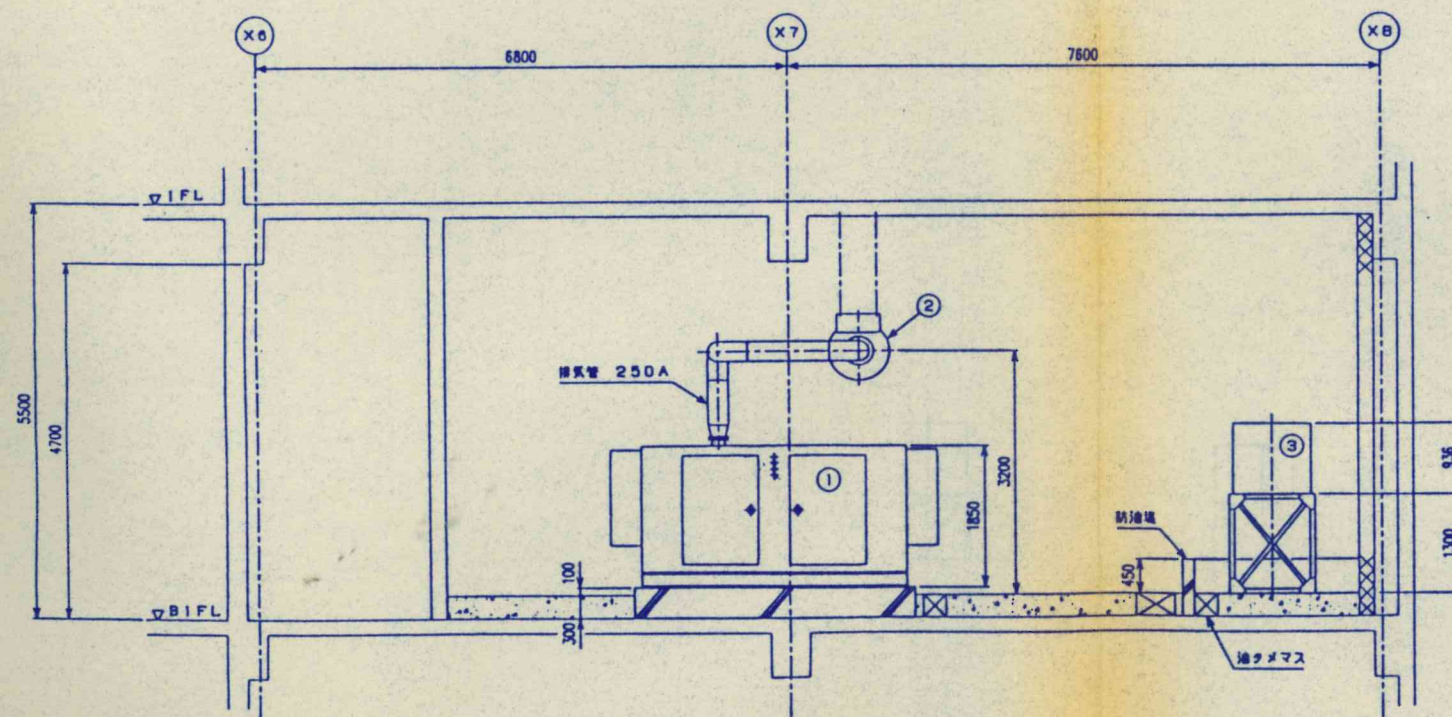


配置断面図 S=1/50

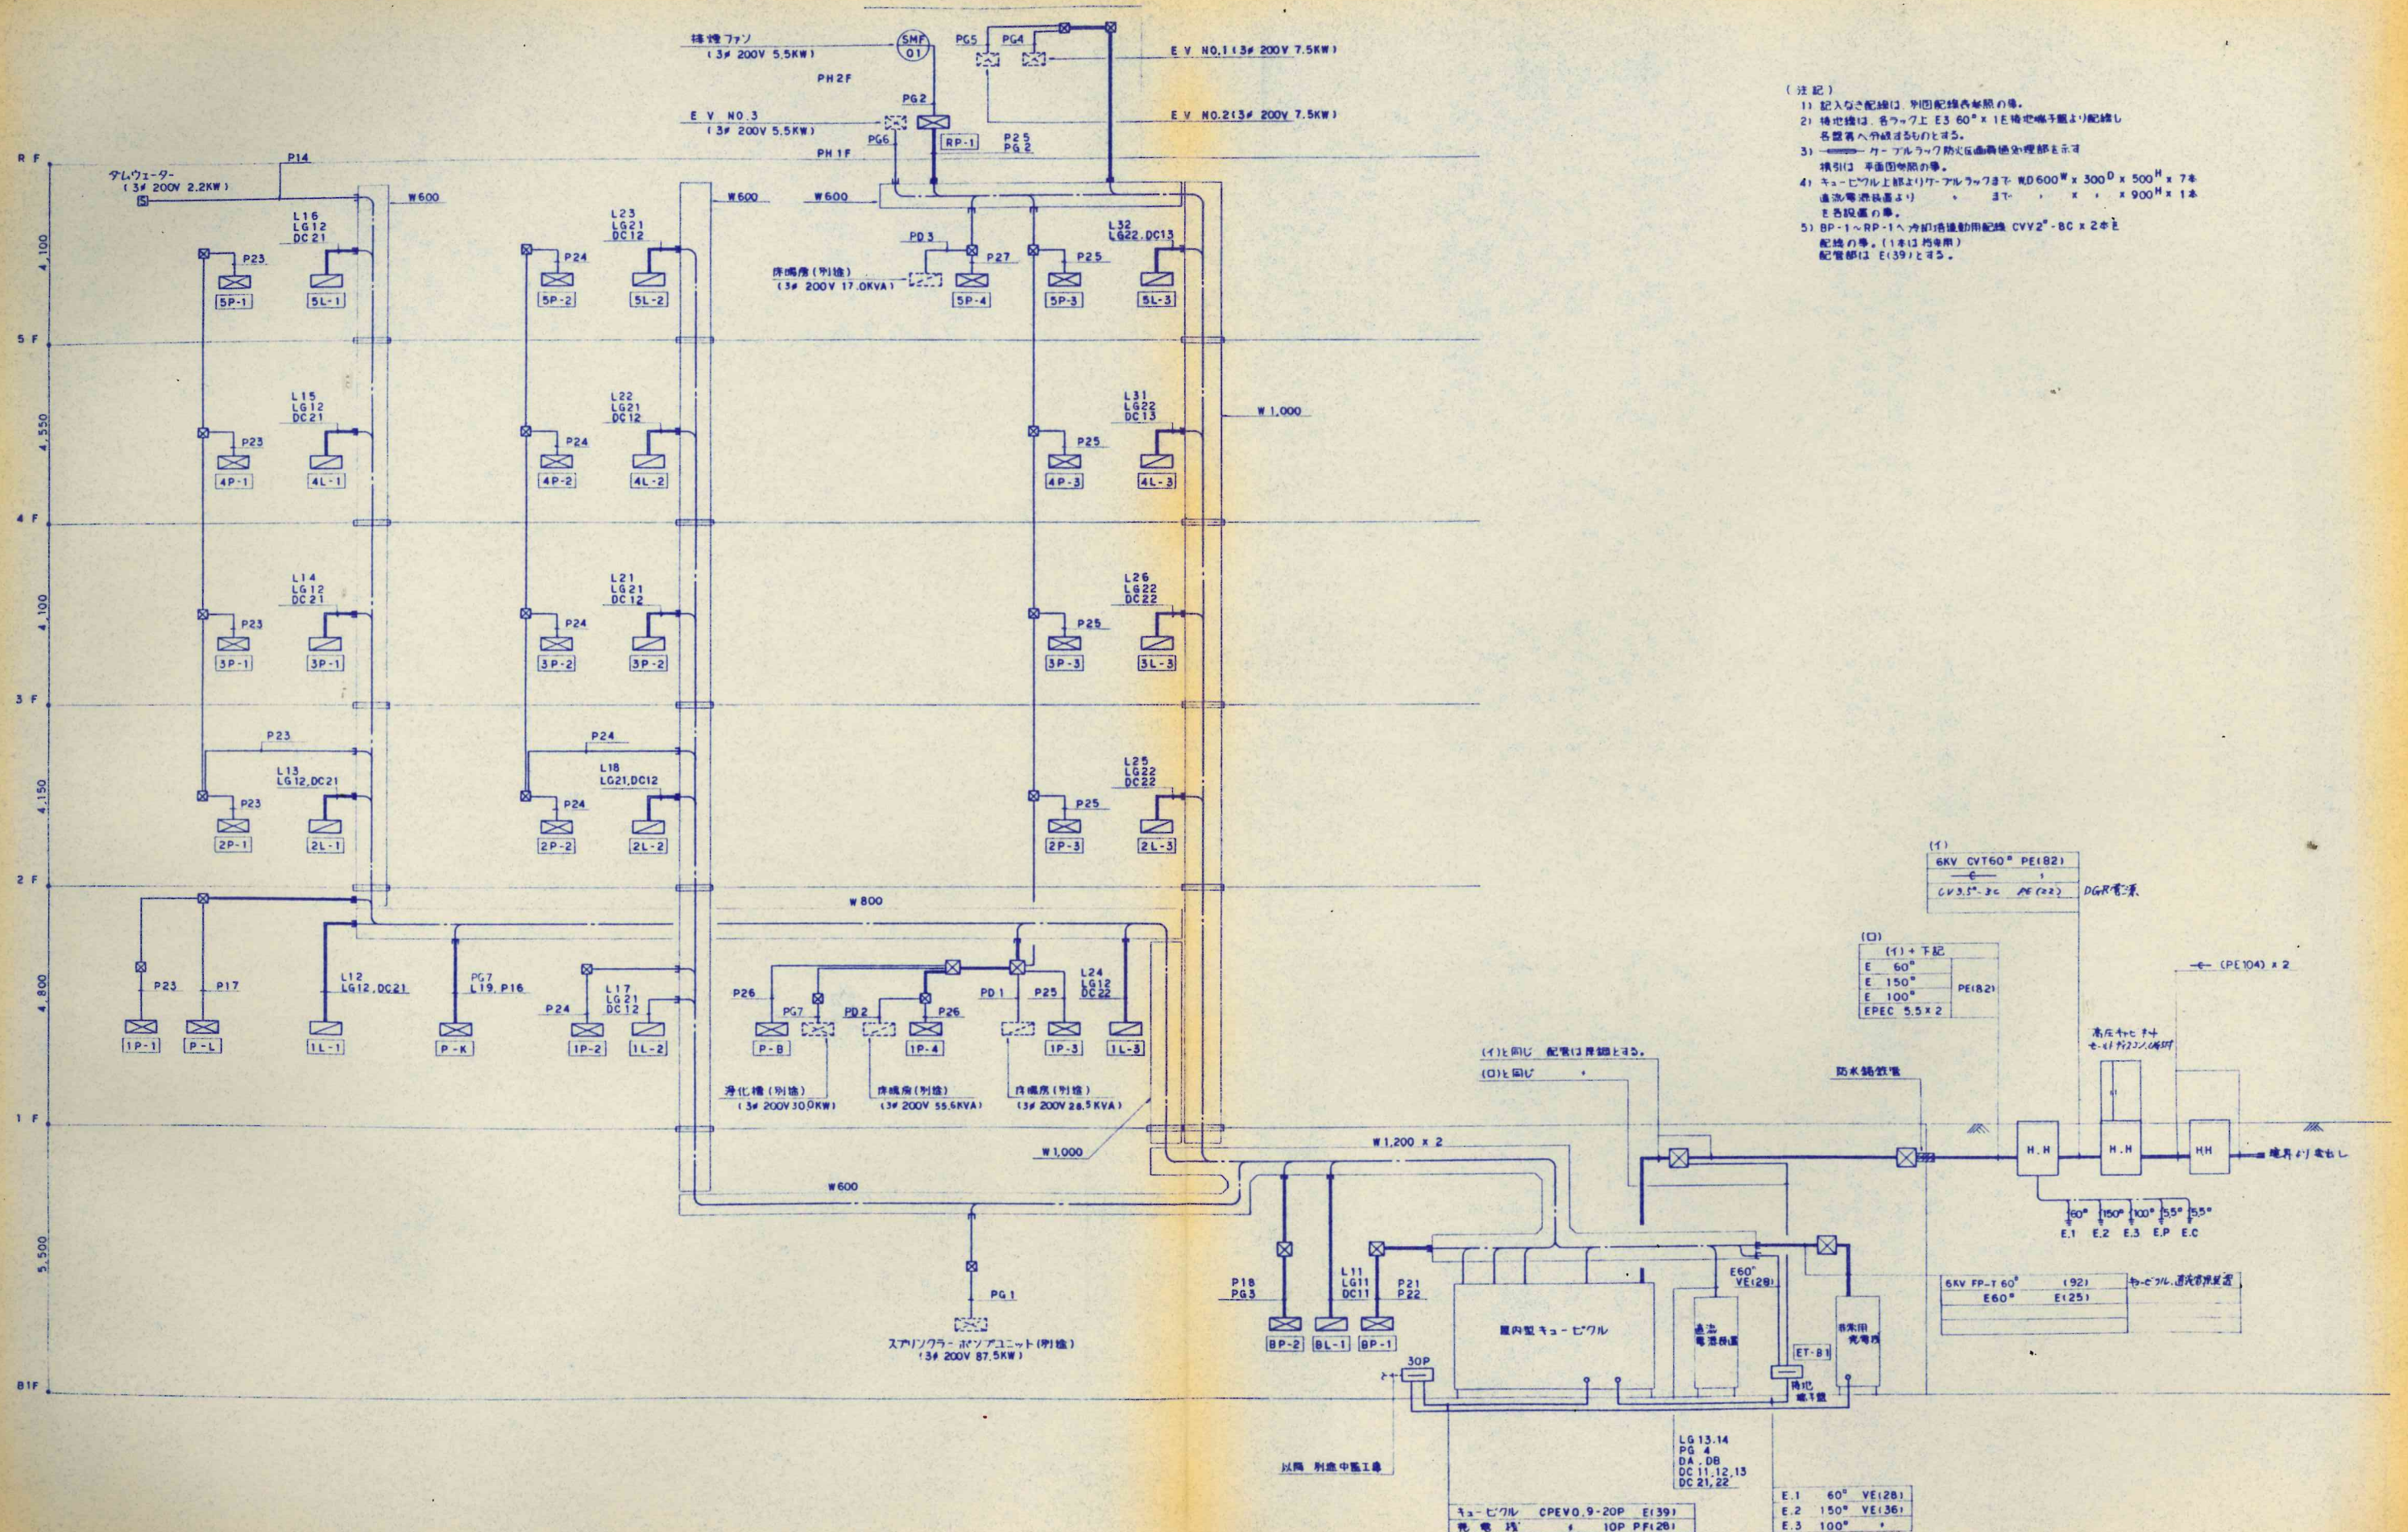

電力配置図表

記号	名称	電圧(V)	容量(kVA)	配線	備考
BP-1	電気室用照明ファン	3F200	2.2	20x3 E20 (E 25)	
FE-B101	図上用サーモスイッチ	-	-	CV2-5C (E 25)	
FE-B101	電気室用照明ファン	-	0.75	20x3 E20PF (E 25)	MCB 3P 50/NT
FE-B102	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
FE-B102	図上用照明ファン	-	2.2	-	
FE-B103	図上用照明ファン	-	2.2	-	
FE-B103	図上用照明ファン	-	0.75	-	
RB-1-1	冷凍水発生機	-	9.5kVA	8x3 E55 (E 31)	
RB-1-2	図上インテーク用	-	9.5kVA	8x3 E55 (E 31)	
RB-1-2	冷凍水発生機	-	9.5kVA	8x3 E55 (E 31)	
PCD-1-1	図上インテーク用	-	15.0	22x6 E8 (E 31)	
PCD-1-2	冷凍水ポンプ	-	15.0	-	
PCD-1-2	冷凍水ポンプ	-	15.0	-	
PCH-1-1	冷凍水1次ポンプ	-	7.5	8x3 E55 (E 31)	
PCH-1-2	冷凍水2次ポンプ	-	7.5	8x3 E55 (E 31)	
PCH-2-1	冷凍水2次ポンプ	-	7.5	35x3 E55 (E 25)	
PCH-2-2	冷凍水2次ポンプ	-	7.5	-	
PCH-2-3	冷凍水2次ポンプ	-	7.5	-	
PRW-1-1	冷凍水循環ポンプ	-	3.0	20x3 E20 (E 25)	
BH-1	給湯ポンプ	-	2.2x2	20x3 E20 (E 25)	
PRW-1-1	給湯ポンプ	-	0.4	-	
PRW-1-2	給湯ポンプ	-	0.4	-	
PRW-1-3	給湯ポンプ	-	1.5	-	
PRW-2-1	給湯ポンプ	-	0.25	-	
PRW-2-2	給湯ポンプ	-	0.25	-	

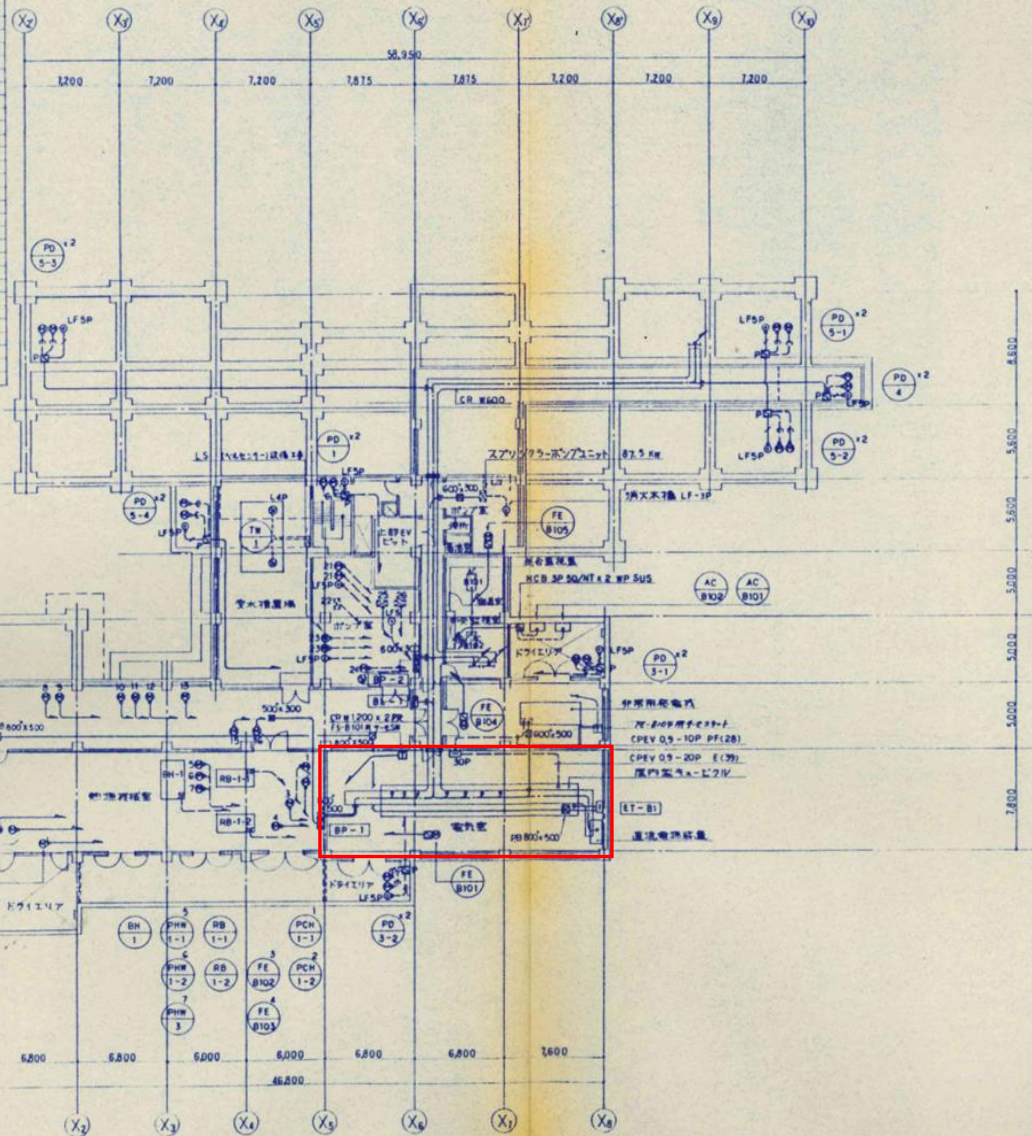

電力配置図表

記号	名称	電圧(V)	容量(kVA)	配線	備考
FE-B104	図上用サーモスイッチ	3F200	3.7	20x3 E20PF (E 25)	MCB 3P 50/NT
FE-B105	図上用照明ファン	-	0.28	-	
AC-B101	図上用照明ファン	-	1.5	-	図上はCV2-5C (E 25)
AC-B102	図上用照明ファン	-	0.95	-	
PR-1	図上用照明ファン	-	3.7x3	14x3 E55 (E 31)	
PR-1	図上用照明ファン	-	3.7x3	14x3 E55 (E 31)	
PR-2	図上用照明ファン	-	3.7x3	14x3 E55 (E 31)	
PR-3	図上用照明ファン	-	3.7x3	14x3 E55 (E 31)	
PR-4	図上用照明ファン	-	3.7x3	14x3 E55 (E 31)	
PD-1	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-2	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-3	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-4	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-5	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-6	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-7	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-8	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-9	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-10	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-11	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-12	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-13	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-14	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-15	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-16	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-17	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-18	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-19	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	
PD-20	図上用照明ファン	-	2.2	20x3 E20 (E 25)	

電力配置図表

記号	名称	備考
BP-1	電気室用照明ファン	別部配線参照
FE-B101	図上用サーモスイッチ	図上はCV2-5C (E 25)
FE-B102	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
FE-B103	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
FE-B104	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
FE-B105	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
AC-B101	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
AC-B102	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-1	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-2	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-3	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-4	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-5	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-6	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-7	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-8	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-9	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-10	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-11	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-12	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-13	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-14	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-15	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-16	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-17	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-18	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-19	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)
PR-20	図上用照明ファン	図上はCV2-5C (E 25)

(注記)

- 1) 図上はCV2-5C (E 25)への配線は下記に依る。
2.0 x 2 E20 PF (E 25)
2.0 x 2 E20 PF (E 25)
- 2) 図上はCV2-5C (E 25)への配線は下記に依る。
2.0 x 2 E20 PF (E 25)
2.0 x 2 E20 PF (E 25)
- 3) 図上はCV2-5C (E 25)への配線は下記に依る。
2.0 x 2 E20 PF (E 25)
2.0 x 2 E20 PF (E 25)
- 4) 図上はCV2-5C (E 25)への配線は下記に依る。
2.0 x 2 E20 PF (E 25)
2.0 x 2 E20 PF (E 25)
- 5) 図上はCV2-5C (E 25)への配線は下記に依る。
2.0 x 2 E20 PF (E 25)
2.0 x 2 E20 PF (E 25)